מס'	תאור השינוי	מתודה	תוקן	מאושר

מקרא		
סימון	סימול	תיאור
מצ XF		מצמת אורורד
מאת		מפסר איר תרמתי
מאס		מפסר איר קרר
		שסנן חשמלי, הזנת חשמל ע"י אחרים
V.D		וסת כמות איר
		ניקוז
		תרמומטר ופכר הפעלה
דא F.D.		דמפר אש
תאת		תרים איר חוזר
תשנ		תרים שוחרר עשן
פנ		פתח גישה
בא בא 2		ביודוד אוטוסיי 1 ביודוד אוטוסיי 2
בת		ביודוד תרמי
		מסנן איר בתעלה

הערות

- באחריות קבלן מיא בנדה אל כל הפחות הבטיחות מתכניות ואשר לפני תחילת ביצוע העבודות
- באחריות קבלן מיא ליידע את המפקח או המתכנן מעבר לכל סטיה אל מתוכנית אשר תתבקש
- בחלוקה ומקצועים והתמחויות בין צוות נחשאה לעבודה מהיא יבוצעו בתיאום ואישומי

לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע	מהדורה 0

תאריך עדכון אחרון			
07.07.24			
29.04.24	מכון	מכון	סכמת מים קרים והעמדה
29.04.24	מכון	מכון	מדכז הרפואי ל לגייל
01.07.24	מכון	מכון	החלפת צ"יכר 400 מון קירור
01.07.24	מכון	מאור	

עבודה מס'	מבנה מס'	שם מבנה	קנה מידה
24-NHR	01		1:50

MAX ENGINEERING

מצב חדש

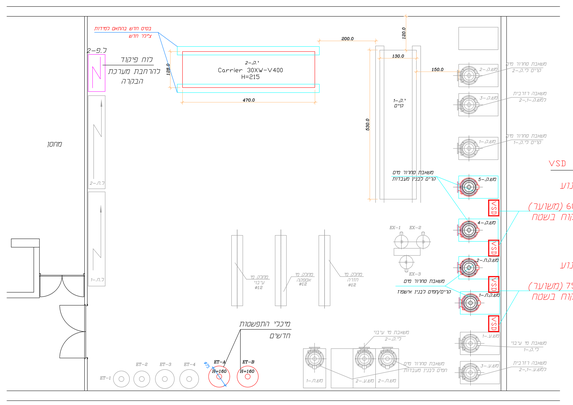

מצב קיים ופירוקים

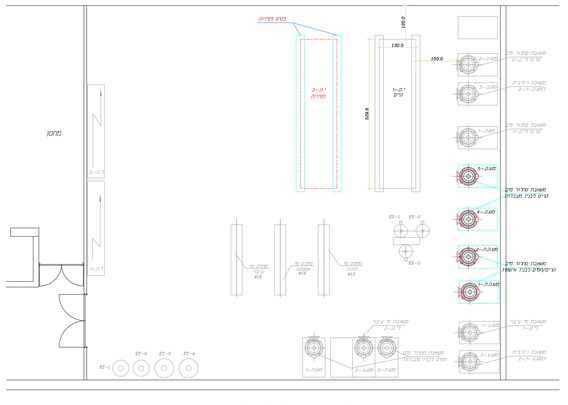

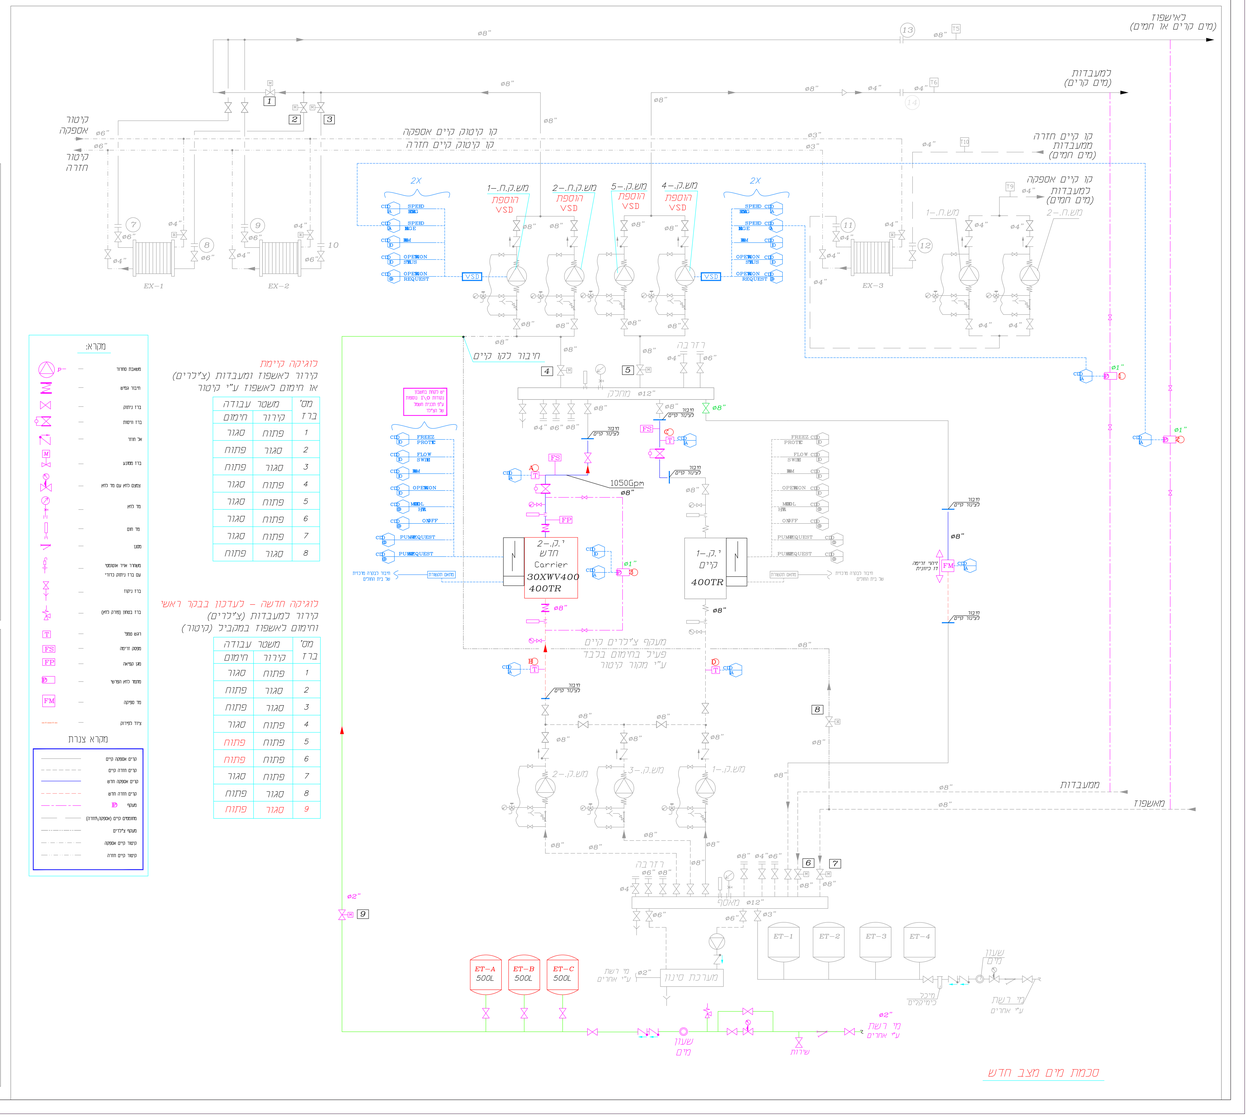

מקרא:

- משאבת סירור
- חיבור עליים
- בדיר נתיק
- בדיר ניקוז
- אל חוזר
- בדיר מסנן
- מחסם לחץ עם מד לחץ
- מד לחץ
- מד חום
- מסנן
- מחבר איר אוטומטי עם בדיר נתיק ידני
- בדיר ניקוז
- בדיר נמוך (מדיד לחץ)
- דגם מגדר
- מחסם דיפרנציאלי
- מד ספיקה
- מחבר לחץ ומדיד
- מד מפלס
- ציוד לחיבור

מקרא צנרת

- קרים אספקה קרים
- קרים חזרה קרים
- קרים אספקה חמים
- קרים חזרה חמים
- מים קרים
- מחסנים קרים (מאוחסנים)
- מים לבנים
- קיטור קרים אספקה
- קיטור קרים חזרה

מגיגיה הרימת

קרור לאישפוז ומעבדות (צ"כרים) אל חימום לאישפוז ע"י קיטור

מס' בר	משטר קרור	עבודה חימום
1	פתוח	סגור
2	פתוח	סגור
3	פתוח	סגור
4	פתוח	סגור
5	פתוח	סגור
6	פתוח	סגור
7	פתוח	סגור
8	פתוח	סגור

מגיגיה חדשה - בעדכון בבבר ראש

קרור למעבדות (צ"כרים) וחימום לאישפוז במקביל (קיטור)

מס' בר	משטר קרור	עבודה חימום
1	פתוח	סגור
2	סגור	פתוח
3	סגור	פתוח
4	פתוח	סגור
5	פתוח	פתוח
6	פתוח	פתוח
7	פתוח	סגור
8	סגור	פתוח
9	סגור	פתוח